การติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง

การติดตั้งถังดับเพลิงมีเพียงพอต่อการใช้งาน โดยได้ติดตั้งสูงจากพื้นไม่เกิน 150 เซนติเมตร นับจากพื้นถึงคันบีบ และถ้าเป็นวางกับพื้นจะต้องมี ฐานรองรับ พร้อมกับติดป้าย แสดงจุดติดตั้งถึงดับเพลิง พร้อมวิธีใช้งาน มีลักษณะการติดตั้ง ดังต่อไปนี้

อาคาร 1 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี





อาคาร 2 สำนักกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานี (ตึก A)



อาคาร 4 สำนักศูนย์ภาษา



อาคาร 9 สำนักศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี



อาคาร 13 สำนักกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์วิทยาเขตปัตตานี (ตึก B)



อาคาร 14 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

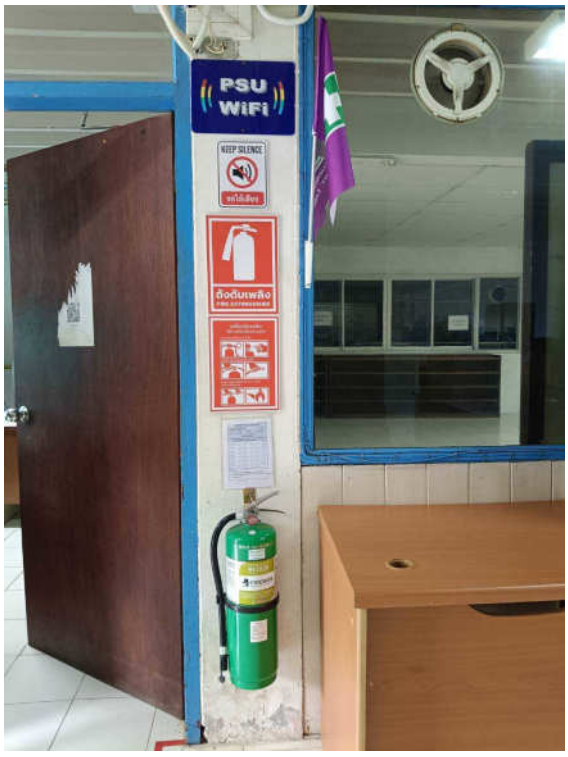

อาคาร 19 อาคารเรียนรวม 1



อาคาร 29 สำนักงานรักษาความปลอดภัย



อาคาร 39 สำนักกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี





อาคาร 43 สำนักงานยานยนต์



อาคาร 56 อาคารพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (SLC)



อาคาร 58 อาคารเรียนรวม 2



อาคาร 74 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี



อาคารโรงอาหารลานอิฐ



อาคารโรงอาหารลานประดู่



ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

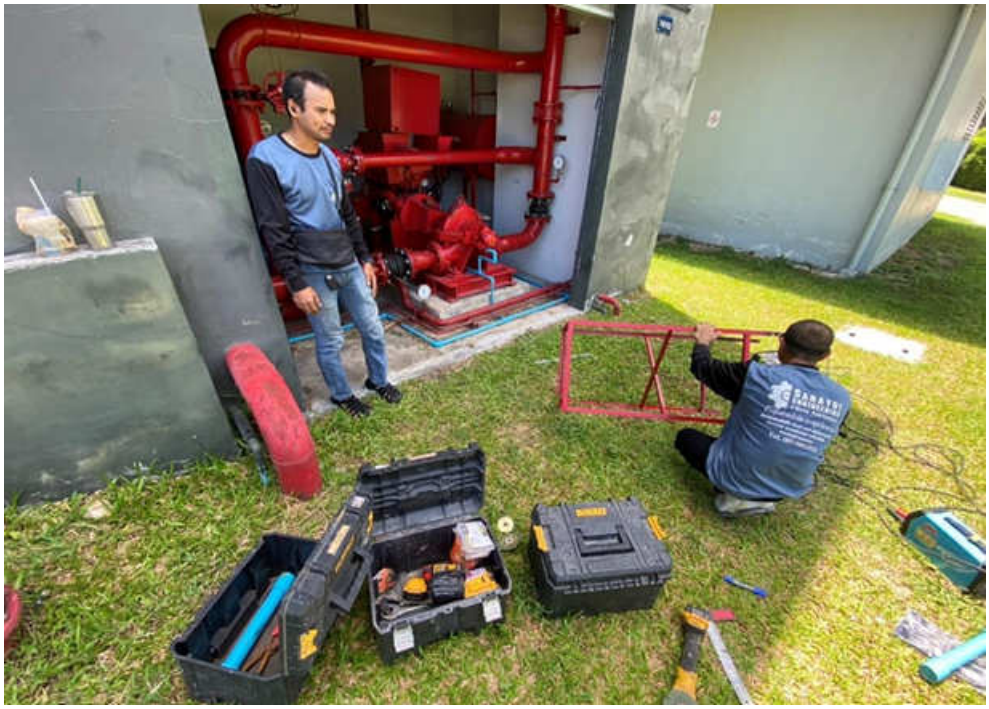

สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (Hose and Hose Station)

