การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบสัญญาณแจ้งเตือน
และหากพบว่าชำรุดได้ดำเนินการแจ้งซ่อมและแก้ไข

ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง









14202
ถังดับเพลิง


ถังดับเพลิง


ถังดับเพลิง
FIRE EXTINGUISHER


14202
ถังดับเพลิง

บันทึกตรวจสอบสถาพความพร้อมขังถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง

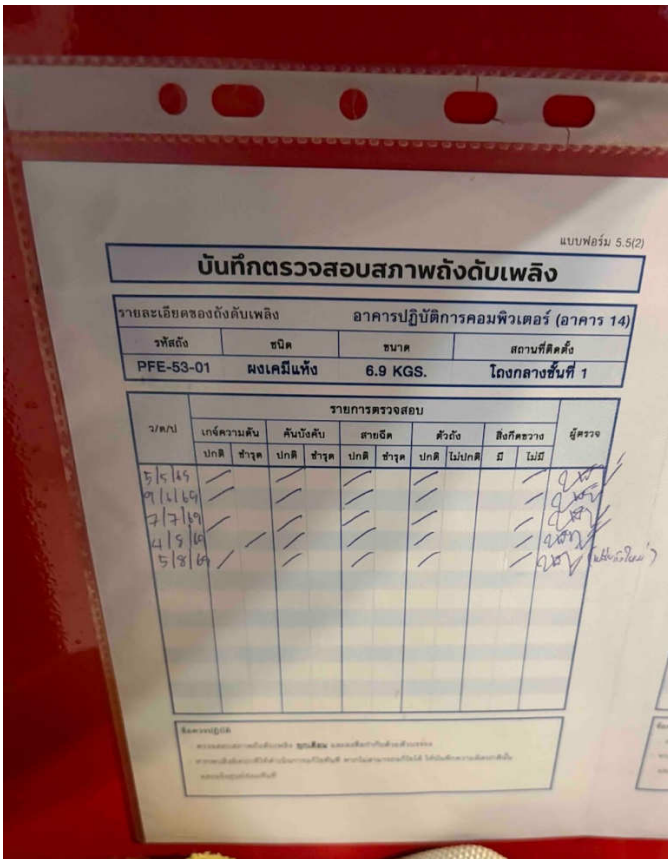

แบบฟอร์ม 5.5(2)

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 14)

รหัสถัง	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง
PFE-53-01	ผงเคมีแห้ง	6.9 KGS.	โถงกลางชั้นที่ 1

ว/ด/ป	รายการตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	เกจ์ความดัน		คันบังคับ		สายฉีด		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
5/5/69	/		/		/		/			/	
9/11/69	/		/		/		/			/	
7/7/69	/		/		/		/			/	
4/5/69	/		/		/		/			/	
5/8/69	/		/		/		/			/	

แบบฟอร์ม 5.5(2)

บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัสถัง	ชนิด	ขนาด	สถานที่ติดตั้ง

ว/ด/ป	รายการตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	เกจ์ความดัน		คันบังคับ		สายฉีด		ตัวถัง		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	

ข้อควรปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง **ทุกเดือน** และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และแจ้งศูนย์ซ่อมทันที

ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

การตรวจสอบอุปกรณ์และสายฉีดน้ำดับเพลิง









ตรวจสอบ/ซ่อมแซมระบบสัญญาณแจ้งเตือน

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมระบบสัญญาณแจ้งเตือน